

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsí 4, 252 28 Vonoklasy
Název akce : **ČOV Vonoklasy**
Odebral : GEMATEST, Jan Manda, Ing.
Typ vzorku : typ A - dvouhodinový směsný vzorek
Metoda odběru : SOP O02 - odběr v rozsahu akreditace
Datum dodání : 19.8.2021
Analýzy provedeny : 19.8.2021 - 21.9.2021

Č.protokolu : 775/21
Č.zakázky : 3392/21
Strana : 1/2

Č. vzorku	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
-	-	-	-
784	Přítok	odpadní voda	19.8.2021
785	Odtok	odpadní voda	19.8.2021

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejistota	Odtok	Nejistota	Jednotka
-	-	-	-	-	-
CHSK _{Cr}	1270	20%	46	20%	mg/l
BSK ₅	590	25%	5,8	25%	mg/l
NL 105 °C	400	20%	2	20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	160	10%	2,5	10%	mg/l

Informace dodané zadavatelem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zadavatelem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Pozn. k metodám

Ukazatel	Metoda	Norma	Statut zk.
BSK ₅	SOP V37	ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2	A
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705, návod firmy Hach	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Tato nejistota se neuvádí u výsledků pod mezí stanovitelnosti.


Místo provedení zkoušek: Dr. Janského 954, 252 28 Černošice

Zkratky:

A - zkouška v rozsahu akreditace

N - zkouška mimo rozsah akreditace

SA - subdodávka v rozsahu akreditace

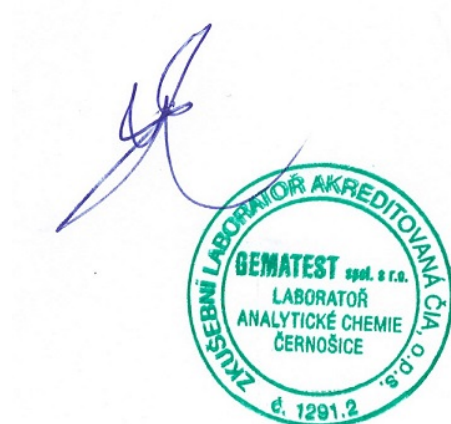

Vydal v Černošicích 3.12.2021

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře