

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsí 4, 252 28 Vonoklasy
Název akce : **ČOV Vonoklasy**
Odebral : GEMATEST, Jan Manda, Ing.
Typ vzorku : typ A - dvouhodinový směsný vzorek
Metoda odběru : SOP O02 - odběr v rozsahu akreditace
Datum dodání : 15.12.2021
Analýzy provedeny : 15.12.2021 - 29.12.2021

Č.protokolu : 866/21
Č.zakázky : 3607/21
Strana : 1/2

Č. vzorku	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
-	-	-	-
1203	Přítok	odpadní voda	15.12.2021
1204	Odtok	odpadní voda	15.12.2021

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejistota	Odtok	Nejistota	Jednotka
-	-	-	-	-	-
CHSK _{Cr}	694	20%	44	20%	mg/l
BSK ₅	320	25%	1,0	25%	mg/l
NL 105 °C	132	20%	4	20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	110	10%	0,095	10%	mg/l

Informace dodané zadavatelem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zadavatelem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Pozn. k metodám

Ukazatel	Metoda	Norma	Statut zk.
BSK ₅	SOP V37	ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2	A
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705, návod firmy Hach	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Tato nejistota se neuvádí u výsledků pod mezí stanovitelnosti.


Místo provedení zkoušek: Dr. Janského 954, 252 28 Černošice

Zkratky:

A - zkouška v rozsahu akreditace

N - zkouška mimo rozsah akreditace

SA - subdodávka v rozsahu akreditace

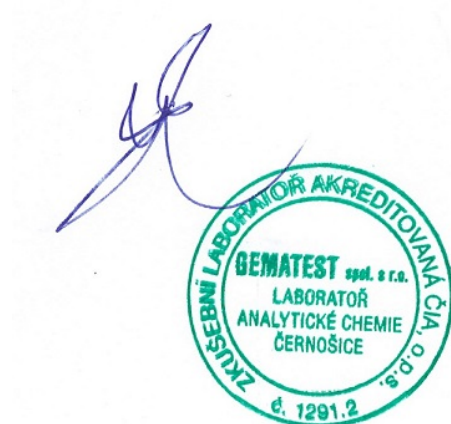

Vydal v Černošicích 17.1.2022

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře